


同意 26. 1/24.


孟克特电站旧主阀、安全阀及大坝拦污栅情况说明

尊敬的公司领导：

1: 孟克特电站两台机组旧主阀已拆卸，新主阀安装完成并试运行，厂房内现堆积两台废旧主阀，因面积较大厂房空间受限，对运维人员巡检设备造成不便及政府部门检查会提出安全问题，现将旧阀门申请废旧处理。

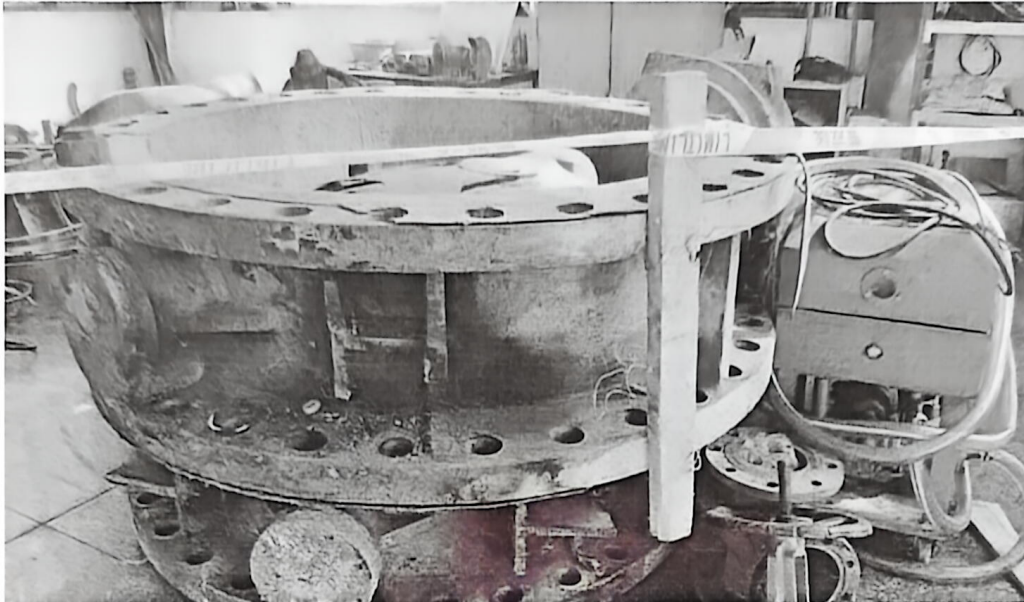

2: 孟克特电站大坝因安装捞草机，将原有拦污栅拆卸完成，旧拦污栅现申请废旧处理。

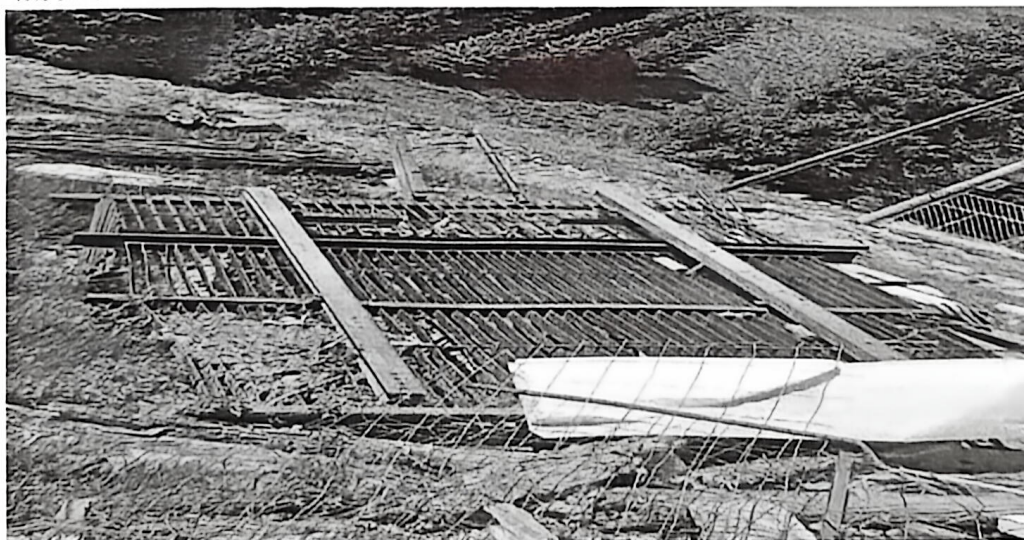

3: 电站原机组安全阀已达到报废要求，已更换完成，现申请将安全阀进行废旧处理。

同意(现场确认. 无利用价值)
2026/06/22



已咨询三方询价如下：

- (1) 伊犁哈萨克自治州新源县树平废品站：
废铁报价：1.2 元/kg
- (2) 伊犁哈萨克自治州新源县奎奎废铁回收站：
废铁报价：0.8 元/kg
- (3) 伊犁哈萨克自治州新源县三和废铁回收站：
废铁报价：1 元/kg

2026 年 6 月 20 日

于盼辉